


Schema periferiche nodi e rete irrigua

UPN A Nodo innesto

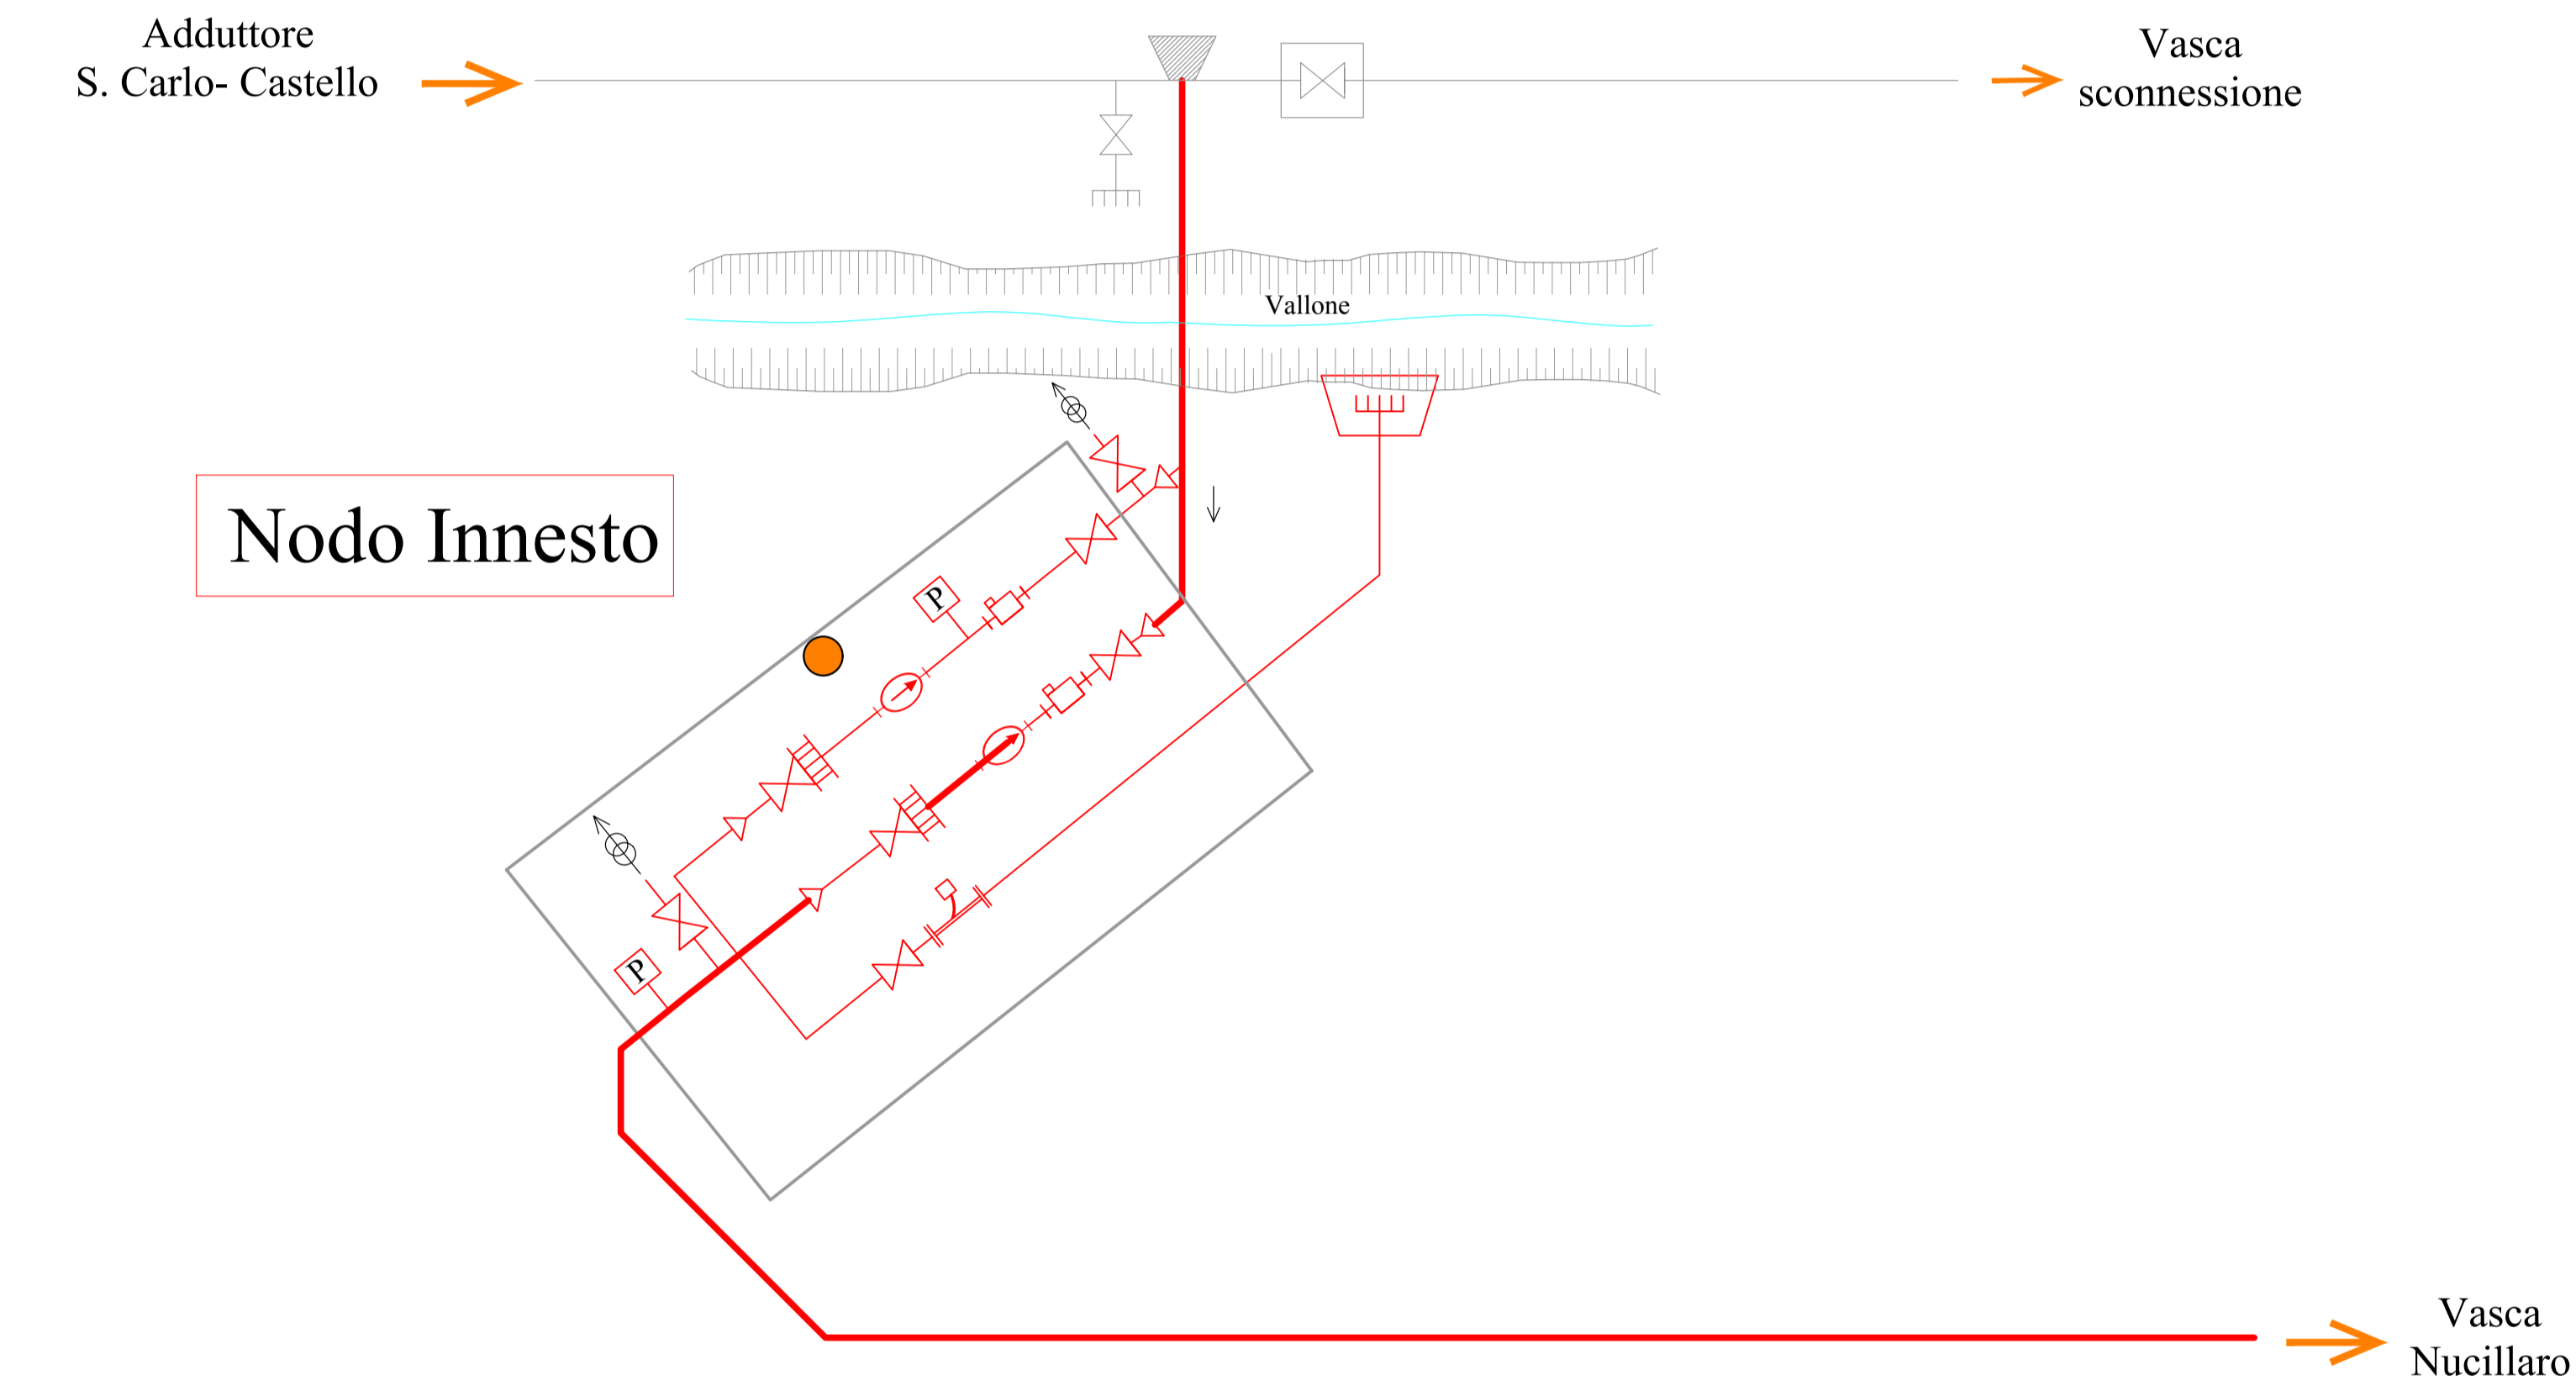

UPN-A

NODO INNESTO

TELECONTROLLO

ENERGIA

Q.C

S.A

S.D

Ubicazione perifarica

Tipologie RTU	Quantità
8DO - 6DI - 3AI	2

LEGENDA	
Apparecchiature idrauliche	
	Saracinesca manuale
	Saracinesca motorizzata
	Valvola a farfalla motorizzata grado di protezione IP 68. Teleinvertitrice a quadro
	Valvola a farfalla manuale
	Valvola di non ritorno
	Valvola di regolazione portata a flango grado di protezione IP 68. Teleinvertitrice a quadro
	Idrovalvola stabilizzatrice pressione di monte
	Idrovalvola stabilizzatrice pressione di valle
	Idrovalvola riduttrice e stabilizzatrice pressione di monte
	Idrovalvola riduttrice e stabilizzatrice pressione di valle
	Idrovalvola asservita al livello vasca
	Riduzione DN/dn (inclinazione 8°)
	Giunto di smontaggio
	Sollevamento
	Pompa ad asse orizzontale
	Pompa ad asse verticale
	gruppo di consegna comiziale (contalimitatore con idrovalvola on/off)
	Idrante Aziendale (idrovalvola on/off)
Sensori e organi di misura	
	Misuratore di portata bidirezionale IP 68 con elettronica separata
	Misuratore di pressione IP 68 con attacco filettato
	Misuratore di livello
	Misuratore di portata tipo Woltmann
	Misuratore di livello
	Amplificatore di segnale
Automazione	
	Centro di Supervisione e Controllo
	Periferica UPN
	Periferica UPR
	Quadro elettrico di comando
	Allaccio energia elettrica
	Allaccio Linea telefonica
	Modem Trasmissione dati via Etere
	Apparato ricetrasmittente proprietario
	Messa a terra
	Scheda di espansione analogica
	Scheda di espansione digitale
	Gestione Unità di Campo
SCHEDE DI CAMPO	
	RTU Gruppo Comiziale
	RTU Idrante aziendale
	RTU Nodo Idraulico
Controlli	
	Controllo pompa
	Controllo Parametri qualità acqua (conducibilità, temperatura, Ph, cloro)
	Controllo torbidità dell'acqua
	Clorazione
	Mancanza energia elettrica
	Controllo accesso personale a tessera magnetica
	Controllo Locale - Remoto
Allarmi	
	Sensore presenza acqua
	Presenza intrusi
Dati Serbatoi QF= Quota di fondo QS= Quota di sfioro V= Volume serbatoio	

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE
AGRICOLE E ALIMENTARI
*CONSORZIO DI BONIFICA 3
AGRIGENTO*

PROGETTO DEFINITIVO

Alimentazione a gravità della Vasca Alta Martusa di Caltabellotta per l'irrigazione delle contrade Castello e Scirinda in agro di Ribera con utilizzazione delle acque delle dighe Prizzi e Gammauta

ALLEGATO N°	TITOLO ELABORATO
9.3.1	IMPIANTO DI AUTOMAZIONE Schema periferiche nodi e rete irrigua UPN A - Nodo Innesto
Scala: Varia	CUP: G9411000150001 CIG: 3772301941

Approvazioni:

Il Coordinatore Responsabile
Ing. Maurizio Carlino
N. A. 628
Ingegnere
di Agrigento
dal 1980
Maurizio Carlino

MANDATARIA	MANDANTE	MANDANTE	MANDANTE
		STUDIO ASSOCIATO KAPPA PROGETTI F.lli Carlini...	<div>S.T.D.A.</div>

C					
B					
A					
REV.	DESCRIZIONE	DATA	VERIFICATO	CONTROLLATO	APPROVATO